

RZUT PARTERU

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

OZNACZENIA:


- 

Przewody freonowe zaizolowane termicznie kauczukiem syntetycznym NRO w korytach siatkowych
- 

Split ścienny -jednostka wewnętrzna
- 

Jednostka zewnętrzna
- 

Pion instalacji freonowej
- 

Rewizja w suficie podwieszonym
- 

SP/JW/06 -
jedn. wewn. ścienna
Och.j.=2,2kW
Qg=wynikowe

SP/JW/06 - nr urządzenia ścienna
Och.j.=2,2kW - moc chłodnicza jawna 2,2kW
Qg=wynikowe - moc grzewcza
- 

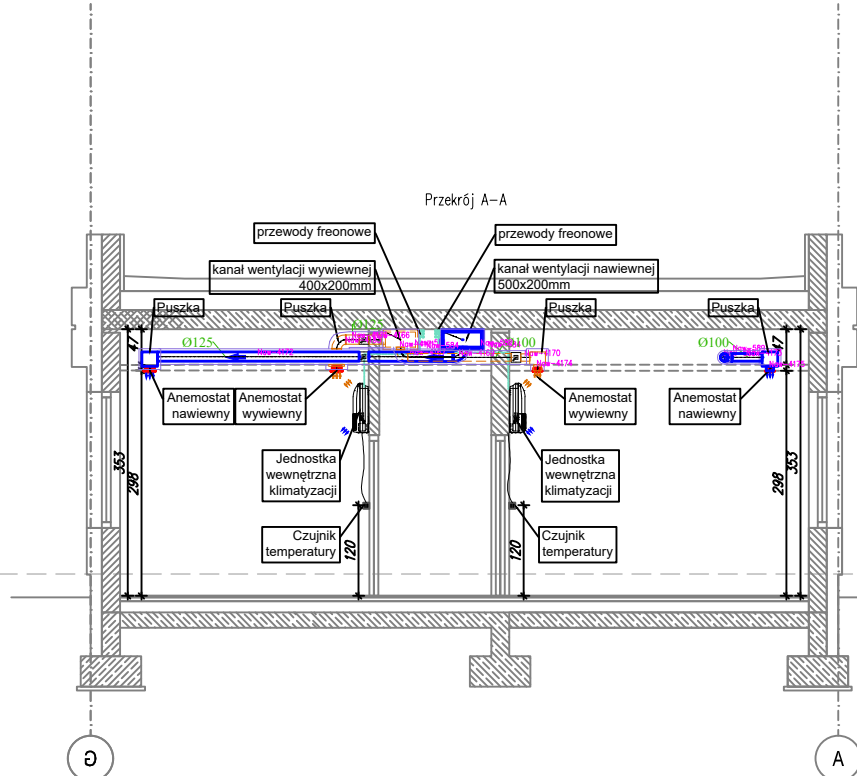
P-P02 - przejście ppoż
- 


Czujnik/ zadajnik temperatury

- Uwaga:
- Ostateczna koordynacja na budowie
 - Prace wykonywać zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru
 - Mostki i dojeżdża do urządzeń na dachu wg. projektu / wytycznych architektury, dostosować do możliwości montażu
 - Przy przejściach instalacji przez przegrody ppoż. należy stosować: kolimierze ogniochronne oraz masy uszczelniające o klasie odporności odpowiadającej przegrodzie
 - Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, rzutami instalacji oraz całym wielobranżowym projektem wykonawczym, którego jest integralną częścią.
 - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
 - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów potrzebnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
 - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez producentów danych produktów.
 - Wszystkie prace przygotowawcze i montażowe powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
 - Odprowadzenie skroplin wg projektu wodkan
 - Sterowniki zastosować przewodowe, montować przy włącznikach oświetleniowych

ZESTAWIENIE POKÓJÓW - PARTER		
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]
0.0100	HOL WEJŚCIOWY	7.6300
0.0200	KORYTARZ	16.8900
0.0300	POMIESZCZENIE OBSŁUGI INDYWIDUALNEJ	3.8400
0.0400	PORTIERNIA	9.9800
0.0500	POKÓJ BIUROWY - EKSPLOATACJA	13.8000
0.0600	POKÓJ BIUROWY - WINDYKACJA	13.3400
0.0700	POKÓJ BIUROWY - DZIAŁ TECHNICZNY	8.2200
0.0800	POKÓJ BIUROWY - KADRY	9.3600
0.0900	POKÓJ BIUROWY - ADMINISTRACJA	14.8000
0.1000	TOAleta DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6.4900
0.1100	PRZEDSIÓNEK TOALETOWY	2.3600
0.1200	TOAleta OGÓLNOODSTEPNA	1.7100
0.1300	KORYTARZ	35.7800
0.1400	POKÓJ SÓCJALNY	11.7100
0.1500	POKÓJ BIUROWY - KSIĘGOWOŚĆ	14.8000
0.1600	POKÓJ BIUROWY - KSIĘGOWOŚĆ	18.5300
0.1700	SERWEROWNIA	4.9500
0.1800	POKÓJ BIUROWY - KSIĘGOWOŚĆ	11.4800
0.1900	POKÓJ BIUROWY - INFORMATYK	9.2100
0.2000	POKÓJ BIUROWY - PREZES	13.4600
0.2100	POKÓJ BIUROWY - RADCA	9.2100
0.2200	ARCHIWUM	19.3200
0.2300	POKÓJ BIUROWY - DZIAŁ TECHNICZNY	7.9000

0.2400	POKÓJ BIUROWY - DZIAŁ TECHNICZNY	16.6100
0.2500	SALA KONFERENCYJNA	31.2800
0.2600	PRZEDSIÓNEK TOALETOWY	1.7800
0.2700	PRZEDSIÓNEK TOALETOWY	1.4700
0.2800	TOAleta OGÓLNOODSTEPNA	1.4700
0.2900	HOL WEJŚCIOWY	8.2100
0.3000	KLATKA SCHODOWA	10.6100
0.3100	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1.6400
0.3200	MAGAZYN	37.2000
0.3300	GARAŻ	97.1100
0.3400	PORTIERNIA	6.2500
0.3500	PRZEDSIÓNEK TOALETOWY	1.5000
0.3600	PRZEDSIÓNEK TOALETOWY	1.5000
0.3700	TOAleta PRACOWNICZA	1.8200
0.3800	POMIESZCZENIE TECHNICZNE - ELEKTRYKA	7.6700
0.3900	POMIESZCZENIE TECHNICZNE - SANITARKA	12.4200
0.4000	PRZEDSIÓNEK PRZECIWPÓŻAROWY	17.5700
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		399.1700
POWIERZCHNIA RUCHŁ.		96.6900
POWIERZCHNIA USŁUGOWO-TECHNICZNA		25.0400
POWIERZCHNIA WĘZŁOWA		20.0000
POWIERZCHNIA WŁASNOŚCIOWA		12.0000
POWIERZCHNIA WŁASNOŚCIOWA		12.0000
POWIERZCHNIA WŁASNOŚCIOWA		12.0000
POWIERZCHNIA WŁASNOŚCIOWA		12.0000



jednostka projektowa:		 A&K KONSTRUKCJE		A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o. Lecia 173A, 08-500 Mława NP 569-189-76-84, REGON 385-154-988 KRS 000050412 biuro: Cichardow 08-400, ul. Spółki 2 lok. 2-4 tel. 508 608 084 e-mail: biuro@akonstrukcje.pl, www.akonstrukcje.pl	
inwestor:		 TBS Mława		Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 18 stycznia 14 08-500 Mława	
projekt:		BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAPLECZEM WARSZTATOWYM WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
adres inwestycji:		DZIAŁKI EWID. NR 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 I 4742 Z OBRĘBU 0010 (MŁAWA) PRZY UL. KOMUNALNEJ W MŁAWIE			
nazwa rysunku:		RZUT PARTERU – KLIMATYZACJA			
projektant:		mgr inż. Piotr Stęsiński		MAZ/0405/PWBS/16	
sprawdzający:		mgr inż. Michał Olszewski		MAZ/0430/PWBS/23	
stadium:		Specjalność:		Data:	
projekt techniczny		Inst. sanitarne		luty 2026 r.	
				Skala:	
				1:100	
				Nr rys.	
				PT-1S20	