
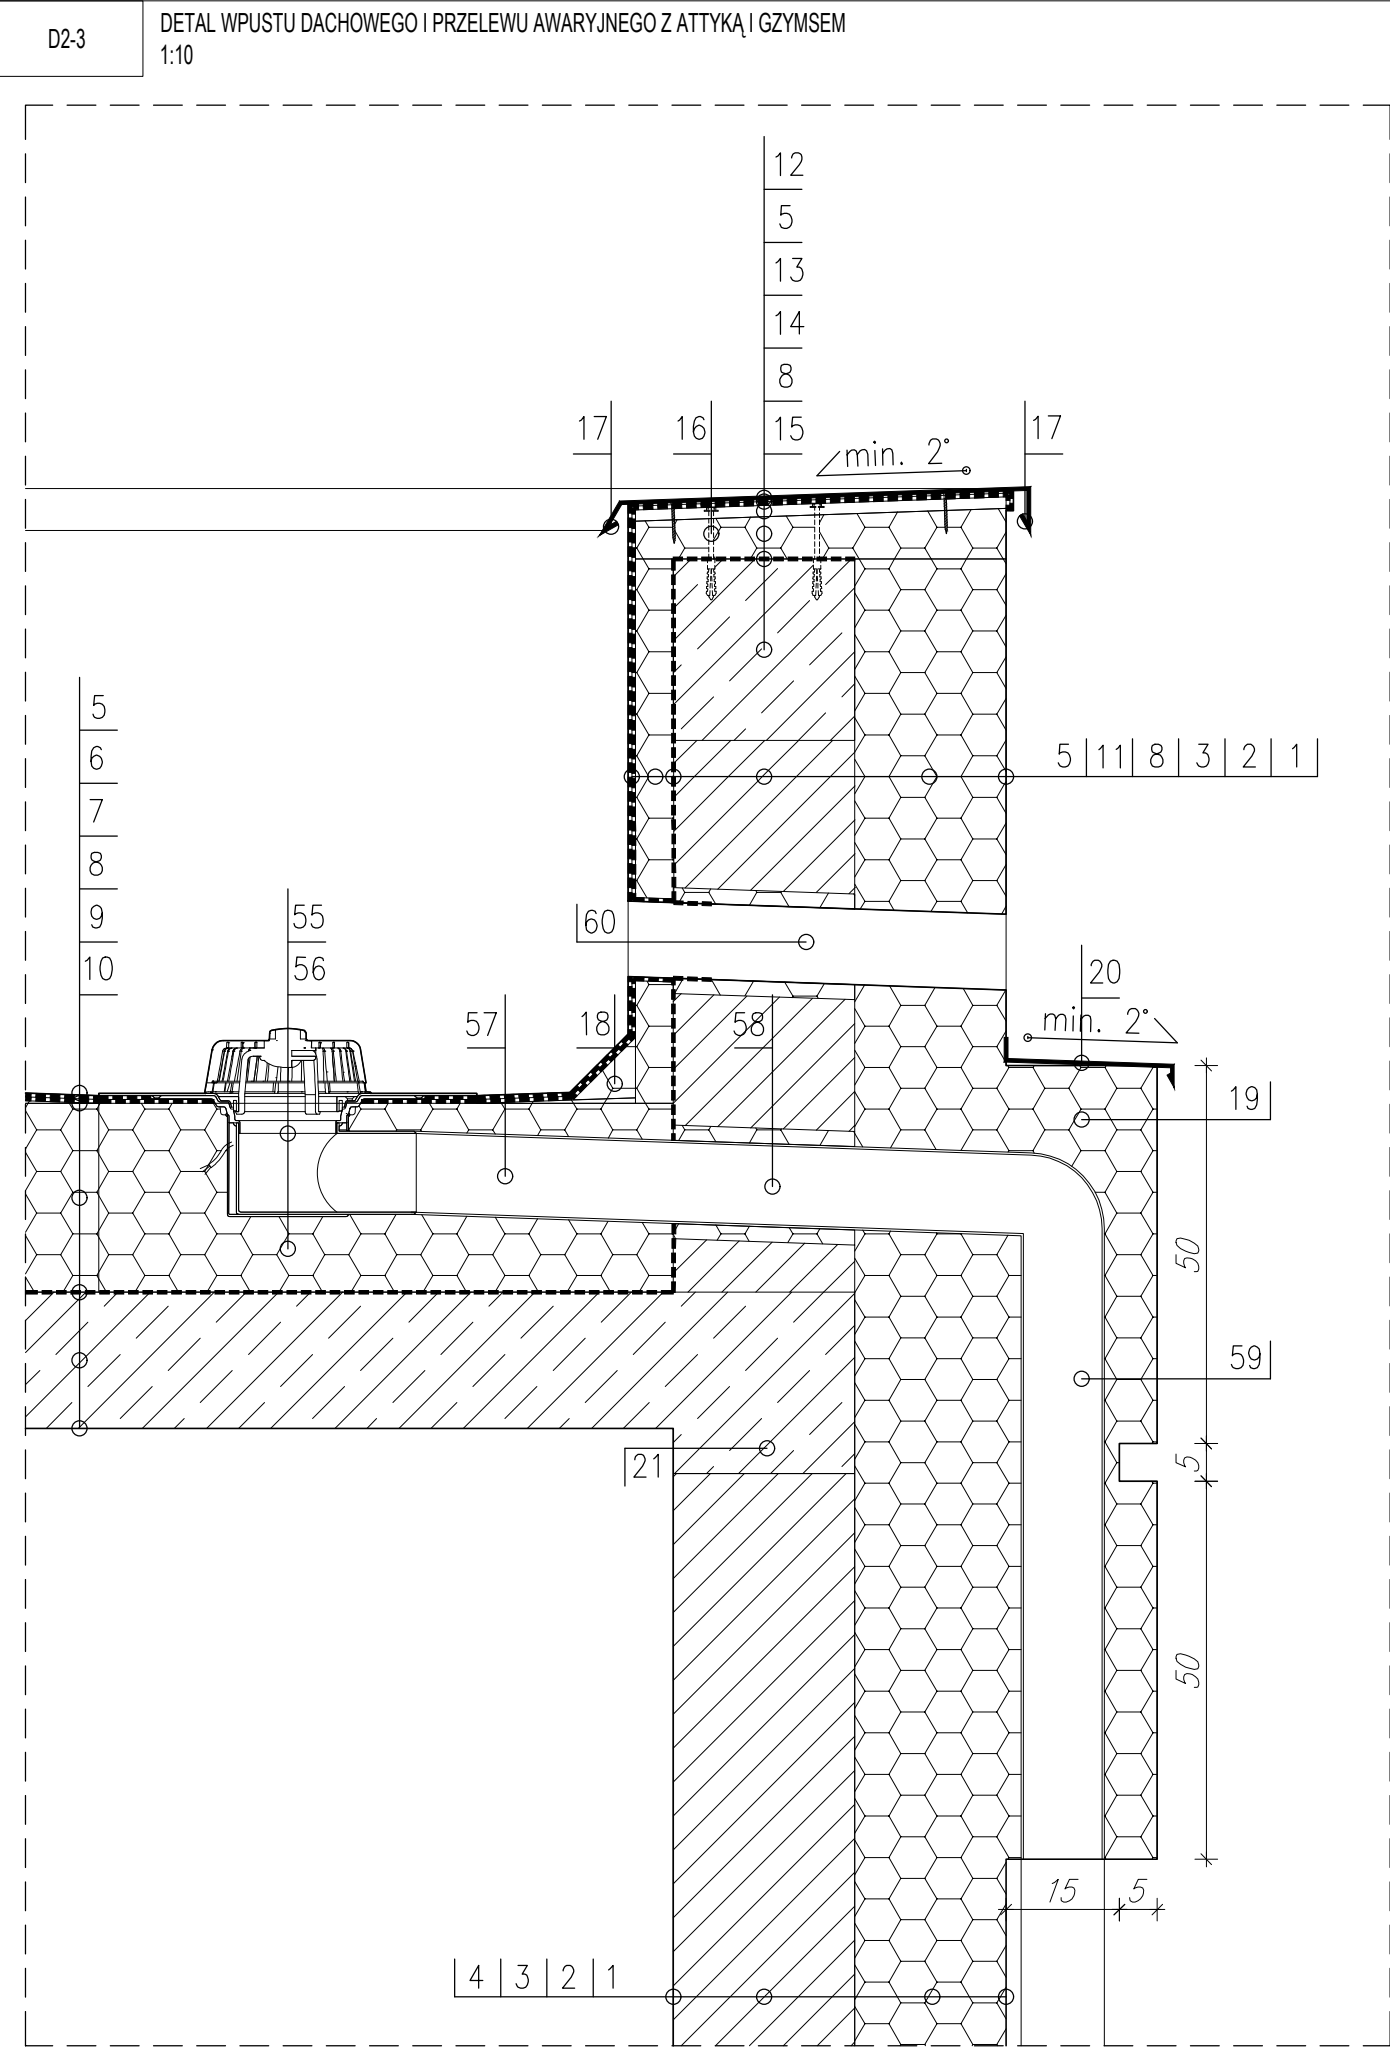
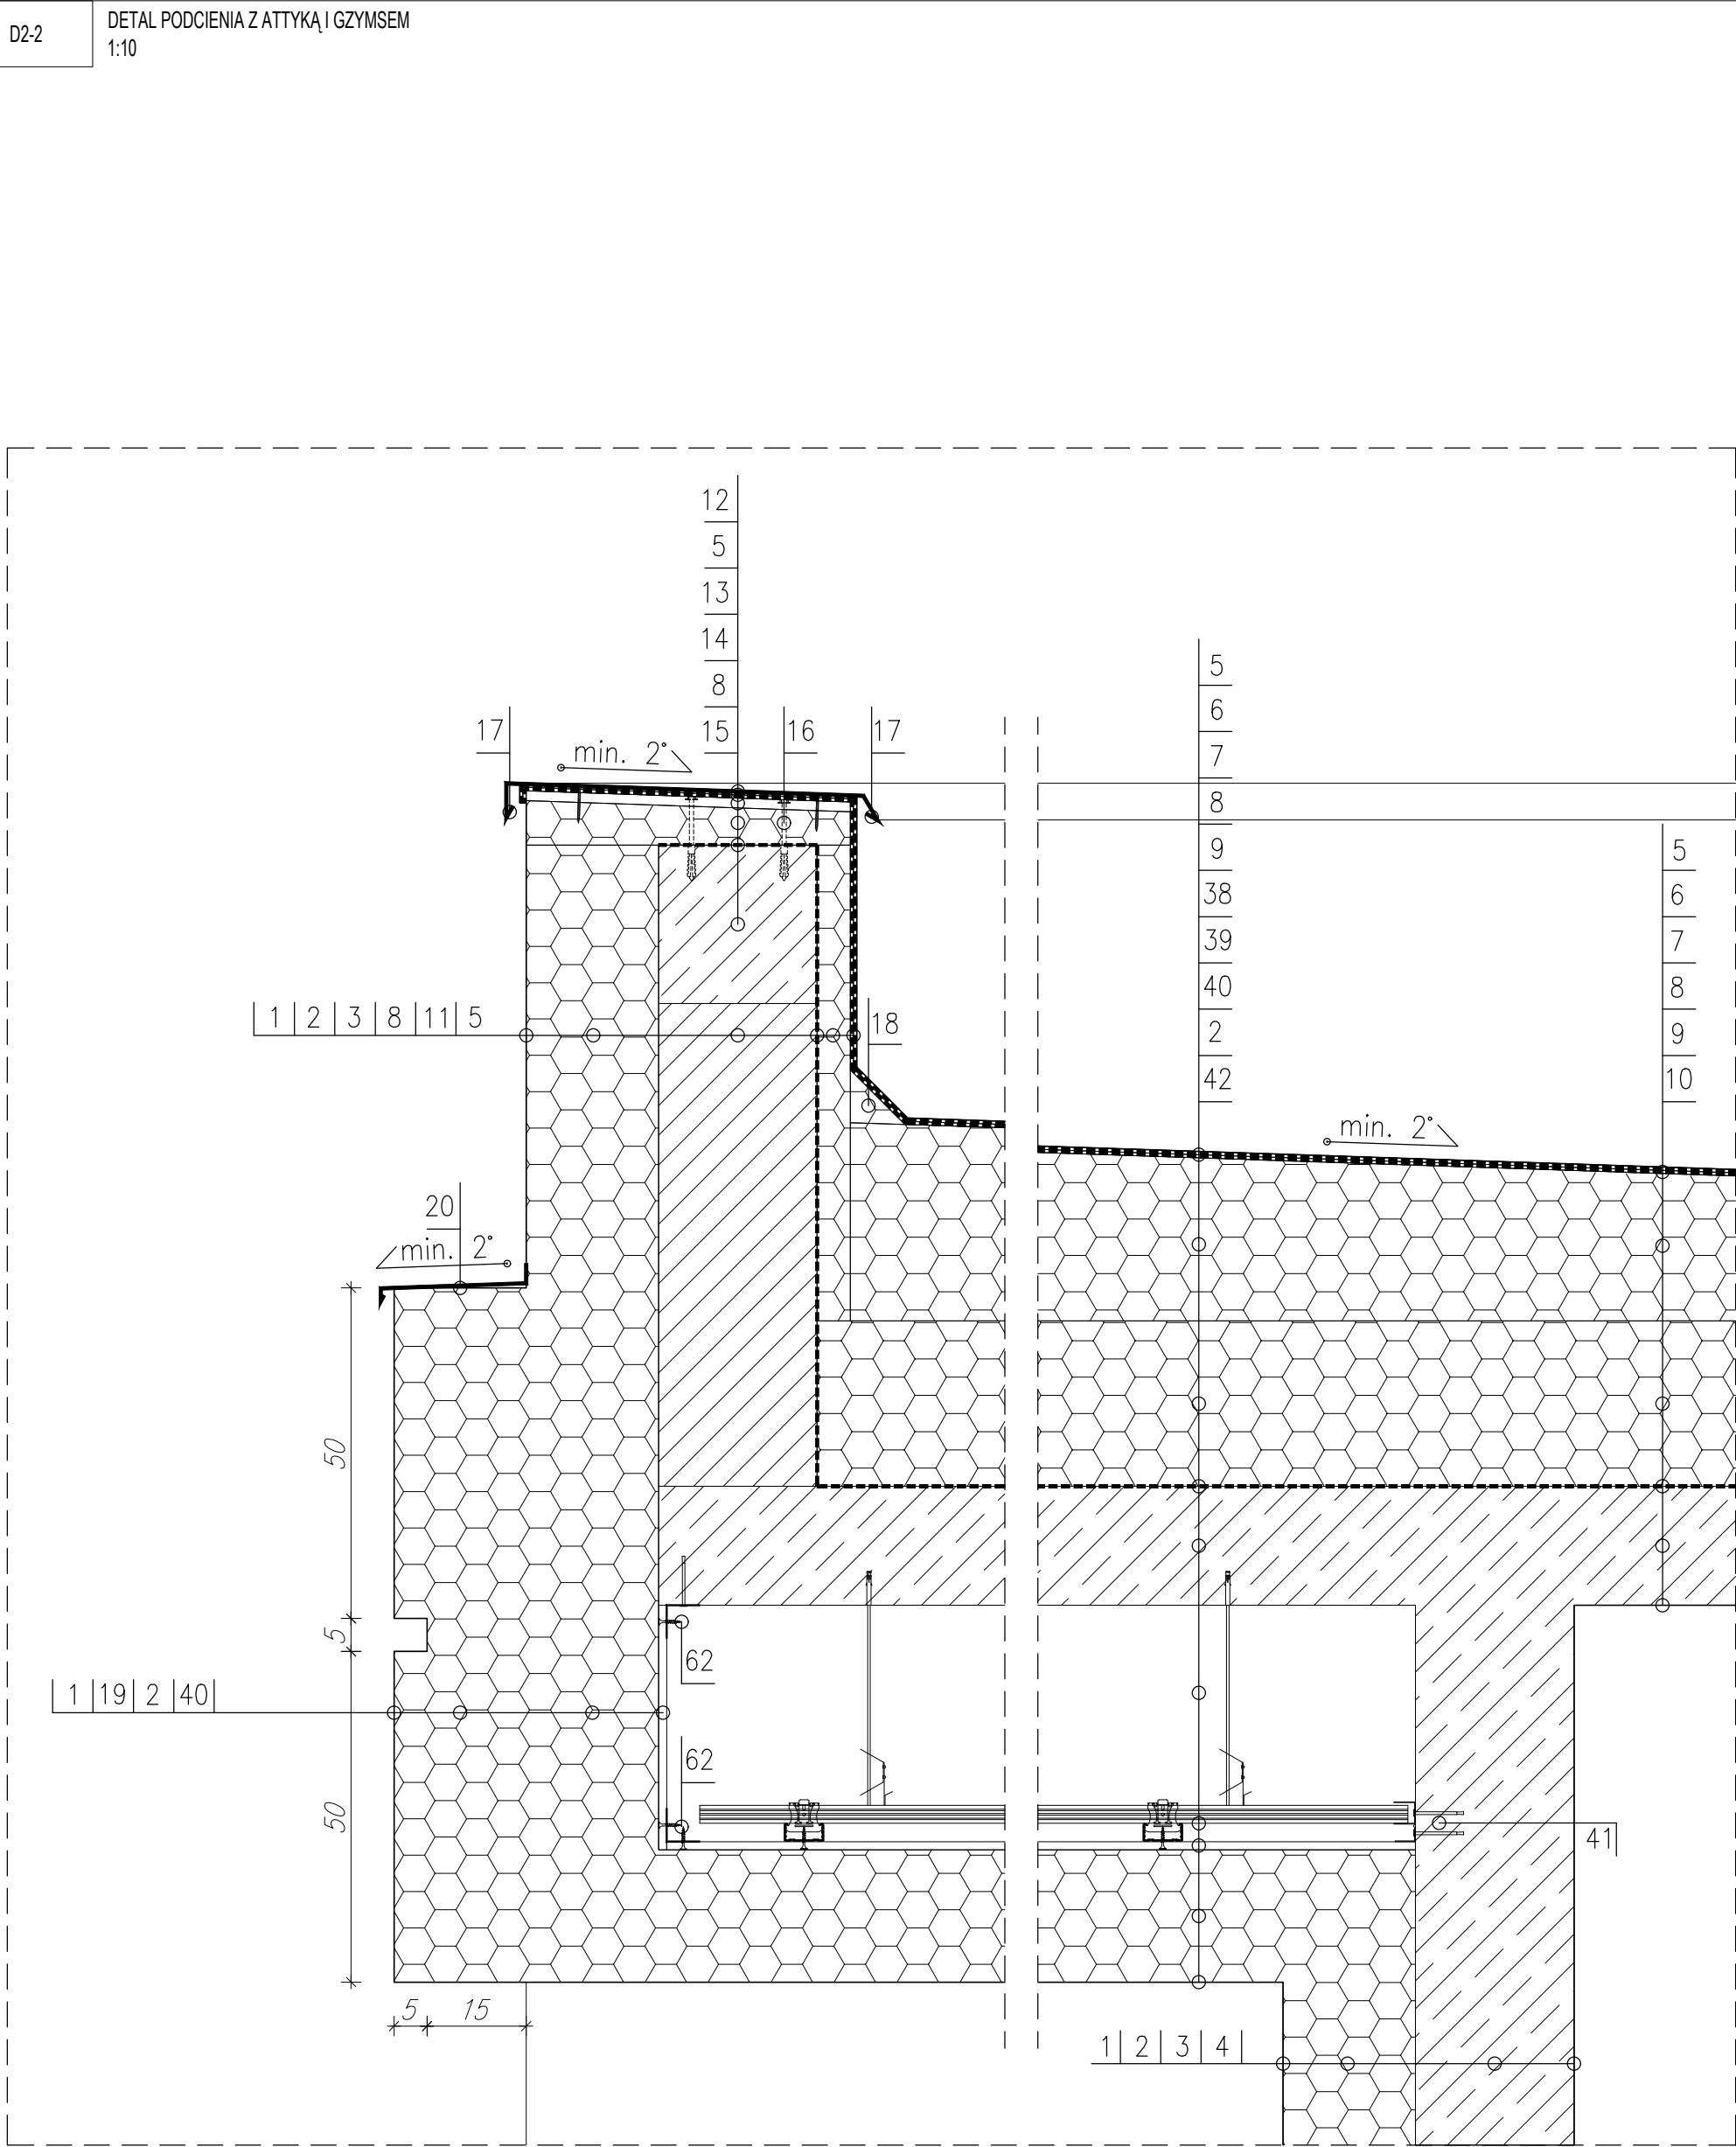


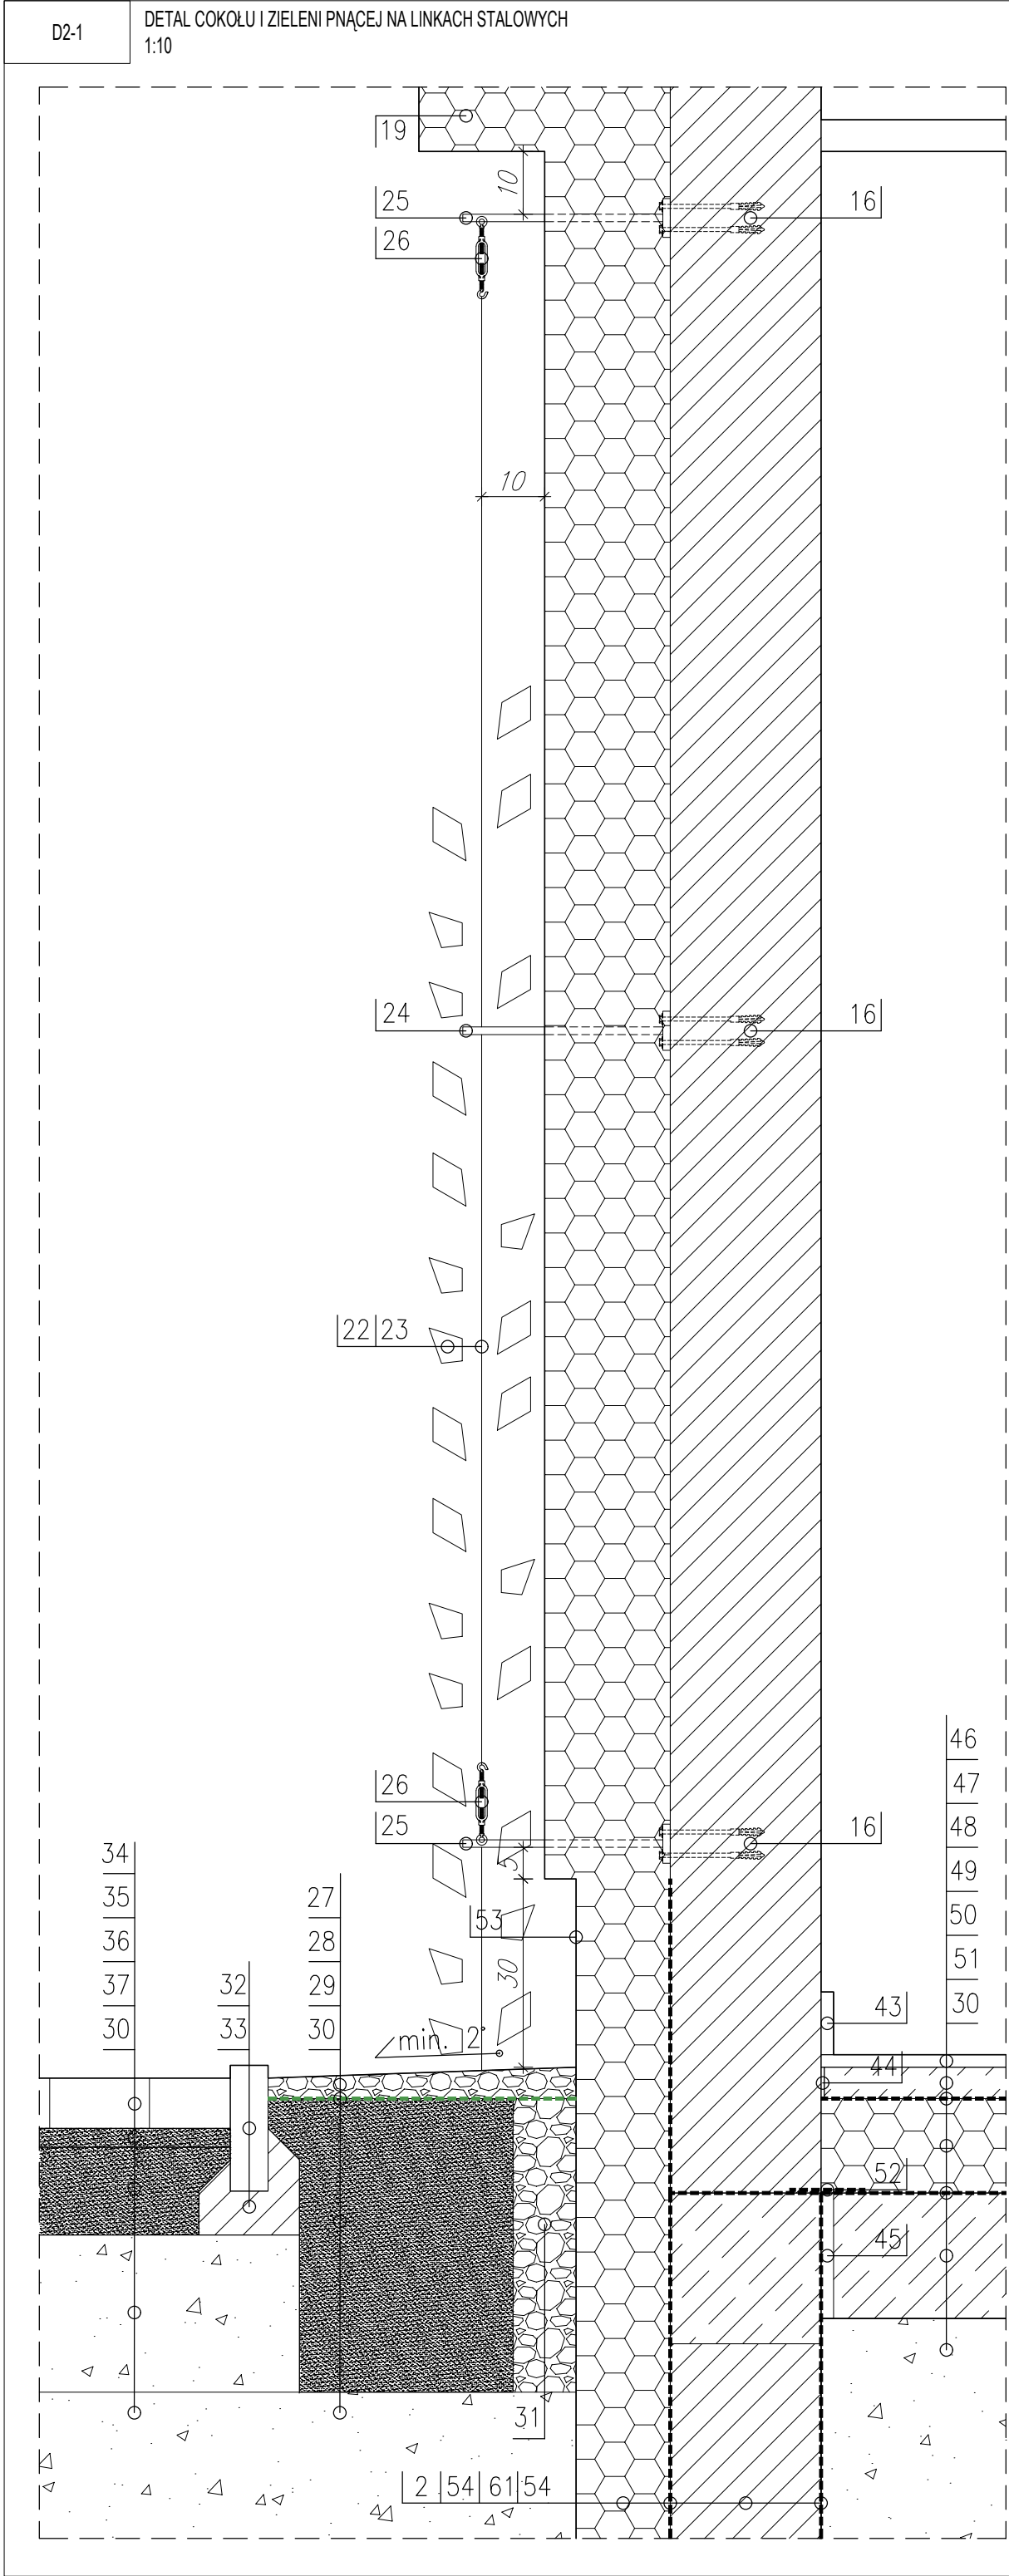

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ DETALI				
1 - wykończenie zewnętrzne ściany wg rysunków elewacji	33 - posadowienie obrzeża betonowe C8/10 z oporem bocznym	46 - wykończenie podłogi wg przeznaczenia pomieszczenia gr. 2 cm	59 - rura odprowadzająca deszczówkę dn 100	62 - mocowanie płyty "czolowej" na kątowniki
2 - izolacja termiczna ze styropianu EPS 044 lub wełna mineralna 045 gr. 20 cm	34 - kostka betonowa gr. 8 cm	47 - wylewka samopoziomująca gr. 5 cm	60 - systemowy przewód awaryjny 10x30 cm zabezpieczony termicznie styropianem z wywniosem izolacji do otworu na min. 5 cm	
3 - bloczki gazobetonowe na zaprawie lub elem. konstrukcji wg proj. konstr. gr. 24 cm	35 - podsypka cementowo-głazkowa 1:4 gr. 3 cm	48 - warstwa rozdzielcza z folii PE	61 - bloczki betonowe na zaprawie lub elem. konstrukcji wg proj. konstr. gr. 24 cm	
4 - wykończenie wewnętrzne ściany wg przeznaczenia pomieszczenia	36 - II warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm gr. 14 cm	49 - izolacja termiczna ze styropianu EPS T 100 044 gr. 15 cm		
5 - papa wierzchniego krycia z papą podkładową	37 - I warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (fluczer) o frakcji 31,5-63 mm z klinkrem o frakcji 16-31,5 mm gr. 25 cm	50 - parozizolacja z folii PE		
6 - warstwa spadkowa ze styropianu EPS T 100	38 - pusłka z wiszakami systemowymi do mocowania płyt	51 - podbudowa z chrupkiego betonu C8/10 gr. 20 cm		
7 - izolacja termiczna ze styropianu EPS T 100 038 gr. 25 cm	39 - systemowy stelaż kryzowy do mocowania płyt	52 - taśma uszczelniająca hydroizolującą		
8 - parozizolacja z folii PE	40 - płyta cementowa wilgocioodporna gr. 1,25 cm	53 - cokol wykonany w podłożu izolacji termicznej na głębokość 5 cm o wys. 30 cm wykończony tynkiem mozaikowym, kolor szary (RAL9023)		
9 - strop żelbetonowy monolityczny gr. 18 lub 20 cm	41 - systemowe mocowanie rusztu do muru	54 - pionowa izolacja przeciwwilgociowa ściany fundamentowej z masy polimerowo-cementowej		
10 - wykończenie sufitu wg przeznaczenia pomieszczenia	42 - tynk silikałowo-silikonowy, kolor biały / jasnoszary (RAL9003)	55 - systemowy wpułt odprowadzający poziomy grawitacyjny ogrzewany dn 100		
11 - izolacja termiczna ze styropianu EPS 044 lub wełny mineralnej 045 gr. 5 cm	43 - cokol z materiału analogicznego do podłogi w danym pomieszczeniu na wysokość 10 cm	56 - systemowy korpus termooizolacyjny dobrany do wybranego wpułtu odprowadzającego		
12 - obróbka blacharska atyki z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym/jasnoszarym (RAL7021) montowana wkretami do płyty OSB (13) z zastosowaniem uszczelnień w miejscach mocowań	44 - dylatacja obwodowa posadzki z taśmą piankową gr. 0,5 cm	57 - rura odprowadzająca deszczówkę dn 100		
13 - płyta OSB wilgocioodporna gr. 1,5 cm	45 - dylatacja obwodowa podłogi na gruncie ze styropianu EPS gr. 2 cm	58 - przebiecie rury przez ścianę zabezpieczone styropianem i płtką parozizolującą		
14 - izolacja termiczna ze styropianu EPS 044 ze spadkiem gr. min. 5 cm	46 - wykończenie podłogi wg przeznaczenia pomieszczenia gr. 2 cm	59 - rura spustowa		
15 - wieniec atyki wg proj. konstr.	47 - wylewka samopoziomująca gr. 5 cm	60 - systemowy przewód awaryjny 10x30 cm zabezpieczony termicznie styropianem z wywniosem izolacji do otworu na min. 5 cm		
16 - wkrety do betonu	48 - warstwa rozdzielcza z folii PE	61 - bloczki betonowe na zaprawie lub elem. konstrukcji wg proj. konstr. gr. 24 cm		
17 - kapinos	49 - izolacja termiczna ze styropianu EPS T 100 044 gr. 15 cm	62 - mocowanie płyty "czolowej" na kątowniki		
18 - klinki izolacyjny trójkątny ze styropianu EPS	50 - parozizolacja z folii PE			
19 - grys ze styropianu EPS	51 - podbudowa z chrupkiego betonu C8/10 gr. 20 cm			
20 - obróbka blacharska gyzmu z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym/jasnoszarym (RAL9003) montowana na klej poliuretanowy	52 - taśma uszczelniająca hydroizolującą			
21 - wieniec wg proj. konstr.	53 - cokol wykonany w podłożu izolacji termicznej na głębokość 5 cm o wys. 30 cm wykończony tynkiem mozaikowym, kolor szary (RAL9023)			
22 - zieleni pnąca np. winobluszcz zarosłowy (Parthenocissus inserta) co 30 cm z indywidualną linką stalową	54 - pionowa izolacja przeciwwilgociowa ściany fundamentowej z masy polimerowo-cementowej			
23 - linka stalowa nierdzewna	55 - systemowy wpułt odprowadzający poziomy grawitacyjny ogrzewany dn 100			
24 - blaszka stalowa nierdzewna w kształcie litery "T" o szerokości 5 cm z oczkiem na linkę stalową Ø20 montowana na dwa wkrety do betonu do warstwy konstrukcyjnej ściany	56 - systemowy korpus termooizolacyjny dobrany do wybranego wpułtu odprowadzającego			
25 - blaszka stalowa nierdzewna w kształcie litery "T" o szerokości 5 cm z zaczepem na śrubę rzymską montowana na dwa wkrety do betonu do warstwy konstrukcyjnej ściany	57 - rura odprowadzająca deszczówkę dn 100			
26 - śruba rzymska stalowa nierdzewna hak-hak	58 - przebiecie rury przez ścianę zabezpieczone styropianem i płtką parozizolującą			
27 - żwir pukany o frakcji 8-16 mm gr. min. 3 cm	59 - rura spustowa			
28 - geowłóknina ogrodowa	60 - systemowy przewód awaryjny 10x30 cm zabezpieczony termicznie styropianem z wywniosem izolacji do otworu na min. 5 cm			
29 - ziemia urodzajna gr. min 45 cm	61 - bloczki betonowe na zaprawie lub elem. konstrukcji wg proj. konstr. gr. 24 cm			
30 - wypełnienie wykopu z piasku średniego układanego warstwami gr. 30 cm zagęszczanymi mechanicznie do Is ≥ 0,97	62 - mocowanie płyty "czolowej" na kątowniki			
31 - pas drenażowy ze żwiru płukanego o frakcji 8-16 mm na szer. 10 cm od ściany i na gl. min. 45 cm				
32 - obrzeże betonowe szare wym. 6x20x100 cm				