
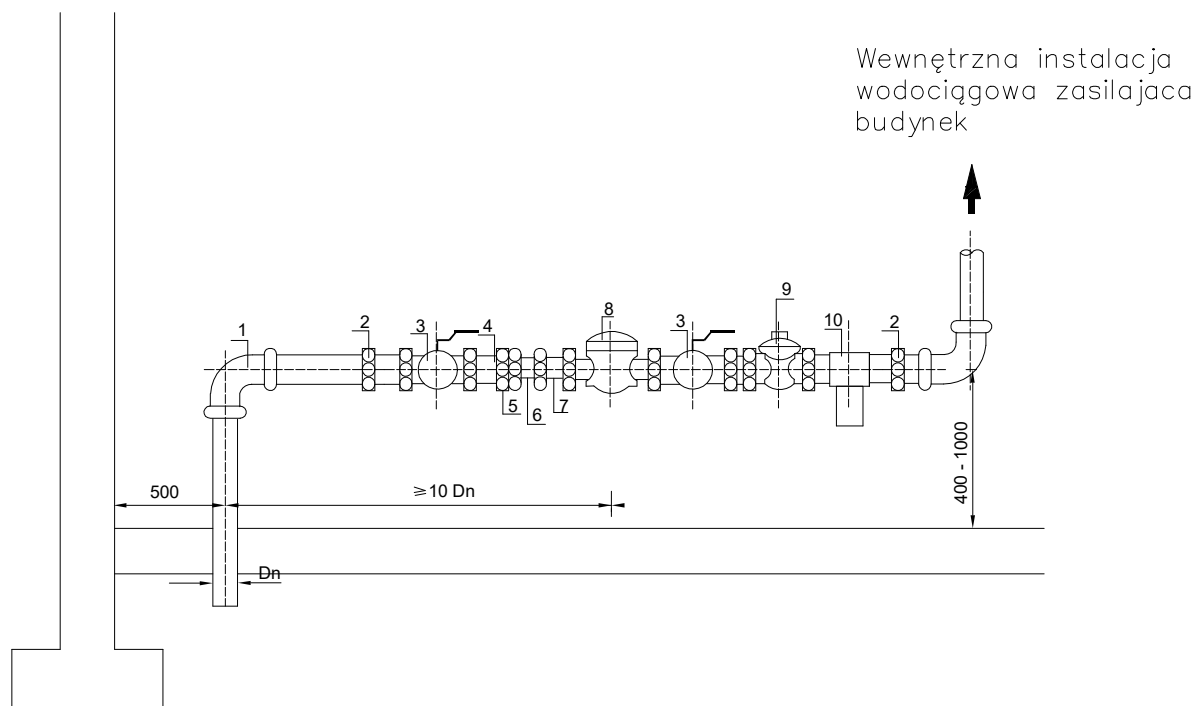




- 1 – Złączka ISO (kolano) do rur PE (z tuleją wzmacniającą do złączek ISO)
- 2 – Złączka wkrętna równoprzelotowa lub zwężkowa
- 3 – Zawór kulowy odcinający DN40 mm
- 4 – Łącznik mosiężny z długim gwintem
- 5 – Przeciwnakrętka
- 6 – Złączka nakretna równoprzelotowa
- 7 – Łącznik wodomierzowy mosiężny
- 8 – Wodomierz skrzydełkowy JS6,3 DN25 mm
- 9 – Zawór antyskażeniowy typu EA DN40 mm
- 10 – Filtrowy siatkowy DN40 mm

UWAGA:
ZESTAW WODOMIERZOWY MONTOWAĆ NA KONSOLI STABILIZUJĄCEJ

Rysunek opracowano w oparciu o normy:
 – PN – 92/B – 01706 – Instalacje wodociągowe,
 wymagania w projektowaniu
 – PN – ISO 4064-2 + Ad1 – Wodomierze do wody pitnej zimnej w połączeniach wodociągowych
 – PN – B – 017006/Az1 – Instalacje wodociągowe
 wymagania przy projektowaniu
 – PN – B – 10720 – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych

Jednostka projektowa:	 A&K KONSTRUKCJE	A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o. Łomża 173A, 06-500 Mława NIP 569-189-76-84, REGON 385-154-986 KRS 0000820412 biuro: Ciechanów 06-400, ul. Ślaska 2 lok. 2-4 tel. 508 608 084 e-mail: biuro@akonstrukcje.pl, www.akonstrukcje.pl
Inwestor:	 TBS Mława	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 18 stycznia 14 06-500 Mława
Projekt:	PZYLĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ NA POTRZEBY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAPLECZEM WARSZTATOWYM	
Adres inwestycji :	DZIAŁKI EWID. NR 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 Z OBRĘBU 0010 (MŁAWA) PRZY UL. KOMUNALNEJ W MŁAWIE	
Nazwa rysunku:	SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO	
Imię i Nazwisko Nr upr. Podpis:		
Projektant: Inst. sanitarne:	mgr inż. Piotr Ślesicki	MAZ/0405/PWBS/16
Studium:	Specjalność:	Data:
Projekt bud.- wykonawczy	Inst. sanitarne	luty 2026 r.
		Skala:
		1:100
		Nr rys. PBW-P04