


ZK-PWP

CERTYFIKOWANY WYŁĄCZNIK PRĄDU
Lokalizacja szafy – przy elewacji budynku

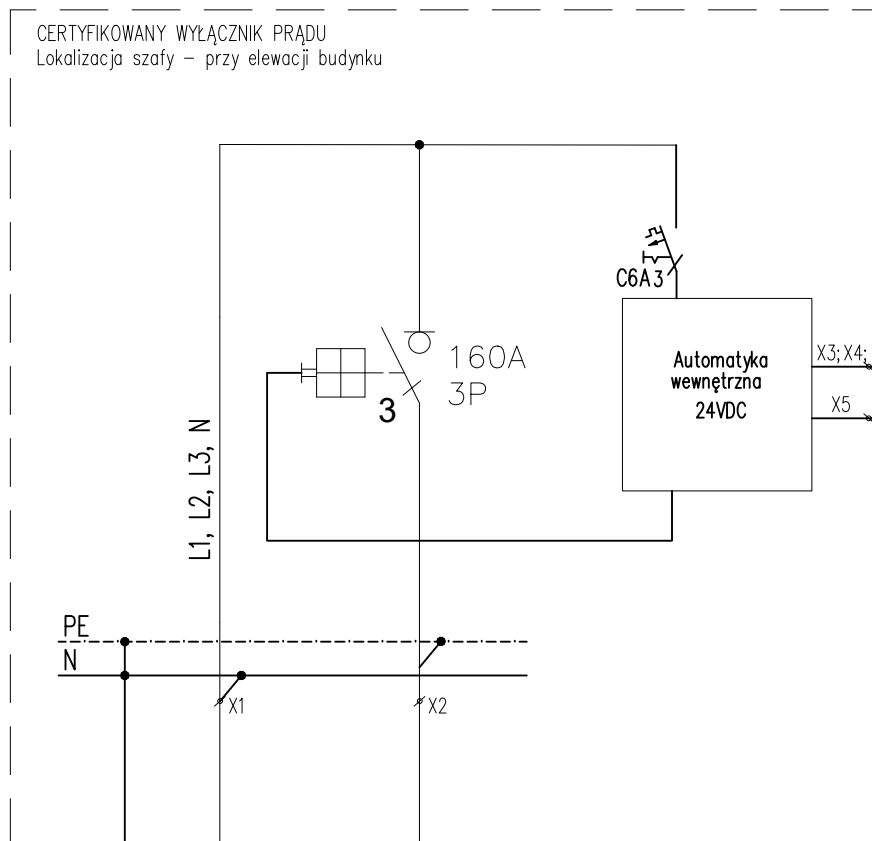

UWAGI:

1. Układ sieci TN-C-S, 3NPE~400/230V 50Hz
 2. Dokonać rozdziálu przewodu PEN. Pinkt rozdziálu uziemić
 3. Ochrona przeciwporażeniowa – samoczynne odłączenie zasilania, wył. nadprądowe wył. różnicowo-prądowe, poł. wyrównawcze
 4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien spełniać wymogi określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. PWP powinien składać się z:
 - urządzenia wykonawczego,
 - urządzenia uruchamiającego,
 - urządzenia sygnalizującego.
- Posiadać certyfikat wydany przez CNBOP.

PARAMETRY ROZDZIELNICY ZK-PWP

- Obudowa (zewnętrzna na fundamencie)
- 2 klasa środowiskowa (urządzenia przeznaczone do pracy na zewnątrz budynku)
- Klasa ochronności: II
- stopień ochrony obudowy IP 54, IK10
- Kolor: szary RAL 7035
- zakres temperatury pracy od -25oC do +75oC
- Wymiary: [szerokość 400] x [wysokość obudowy 820 + kieszeń kablowa 250 + fundament 900] x [głębokość 285]

NHXH-J FE180 PH90/E90 3x2,5
Do UPS – serwerowni
(Opcja do dalszej rozbudowy montażu centralnego UPS)

Zestaw przycisków PWP i lampki przy wejściu do budynku

Jednostka projektowa:	 A&K KONSTRUKCJE	A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o. Lomio 173A, 06-500 Miawa NP 569-189-76-84, REGON 135-154-085 KRS 0000820412 biuro: Ciechanów 06-400, ul. Świątki 2 lok. 2-4 tel. 508 608 084 e-mail: biuro@akonstrukcje.pl, www.akonstrukcje.pl		
Inwestor:	 TBS Mława	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 18 stycznia 14 06-500 Miawa		
Projekt:	BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAPLECZEM WARSZTATOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
Adres inwestycji :	DZIAŁKI EWID. NR 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 Z OBRĘBU 0010 (MŁAWA) PRZY UL. KOMUNALNEJ W MŁAWIE			
Nazwa rysunku:	SCHEMAT IDEOWY ZK-PWP			
Imię i Nazwisko		Nr upr.		Podpis:
Projektant:	mgr inż. Karol Wronowski	PDL/0093/PBE/19		
Inst. sanitarna:				
Sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Michalski	LUB/0277/PWBE/15		
Inst. sanitarna:				
Stadium:	Specjalność:	Data:	Status:	Nr rys.
Projekt techniczny	Inst. elektryczne	lut 2026 r.	-	PT-IE07